


PETO CORONACIÓN EN CUBIERTA NO TRANSITABLE
ESC: 1/5

Leyenda:

- 1.- Placa Placophonique® PPH 13 de 12.5 mm de espesor.
- 2.- Placa Glasroc® X de 12.5 mm de espesor.
- 3.- Montante Placo® THM 100.
- 4.- Rail Placo® THR 100.
- 5.- Banda estanca.
- 6.- Montante Placo® M48.
- 7.- Rail Placo® 48.
- 8.- Anclaje a estructura existente.
- 9.- Tornillo Placo® Placotherm® Integra.
- 10.- Tornillo Placo® TTPC 25.
- 11.- Tornillo Placo® TTPC 45.
- 12.- Tornillo Placo® TRPF 13.
- 13.- Panel de Lana Mineral.
- 14.- Lámina impermeabilizante.
- 15.- Perfil de PVC junta horizontal. Perfil superior.
- 16.- Perfil de PVC junta horizontal. Perfil inferior.
- 17.- Acabado.
- 18.- Impermeabilización de cubierta.
- 19.- Cubierta no transitable
- 20.- Albardilla de coronación.

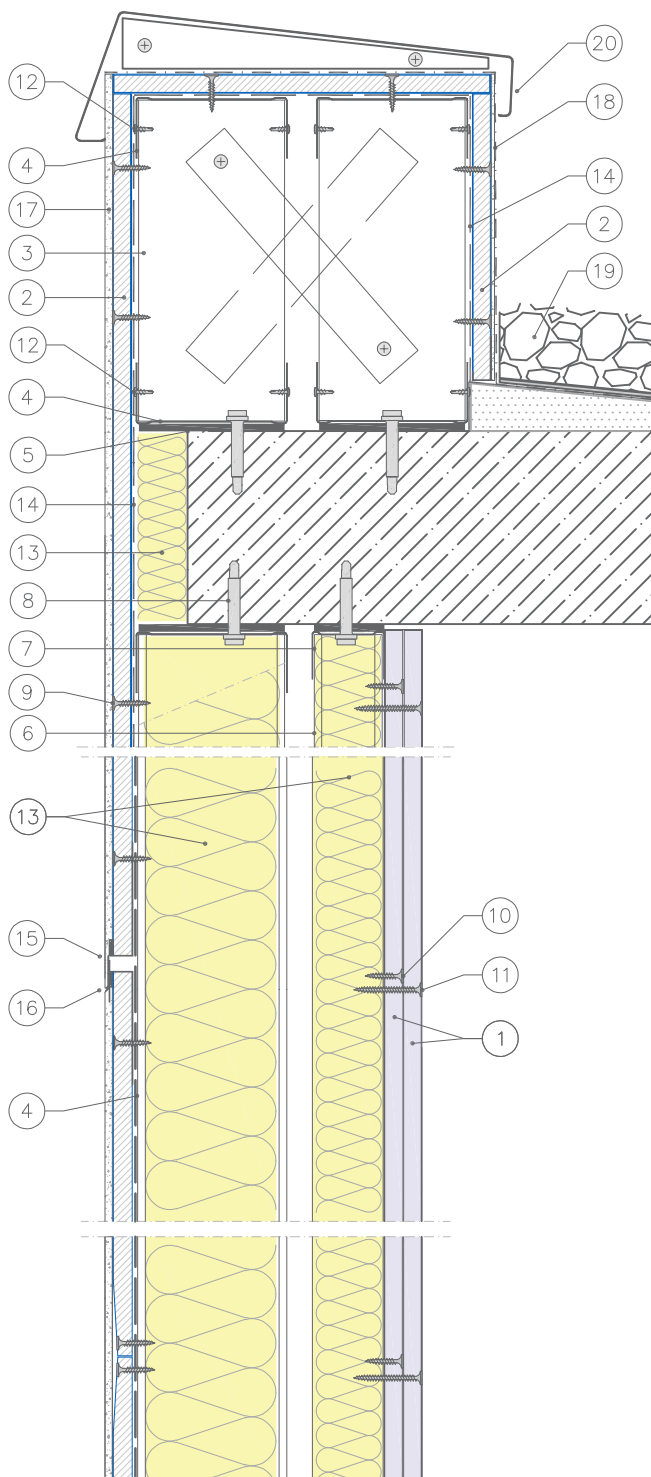

NOTA:

El tipo y distancia de los anclajes a la estructura dependerá del tipo y estado de la misma y debe ser validado por la dirección facultativa.



Príncipe de Vergara 132 - 28002 - MADRID

Obra:
FACHADA PLACOTHERM® INTEGRA

Denominación

DETALLES PLACOTHERM® INTEGRA

Dibujado

CHARCO, MARÍA

Revisado

NOGUEIRA, ÁLVARO

Fecha

06-2019

Escala A4

Nº. Plano

FPI_C.01